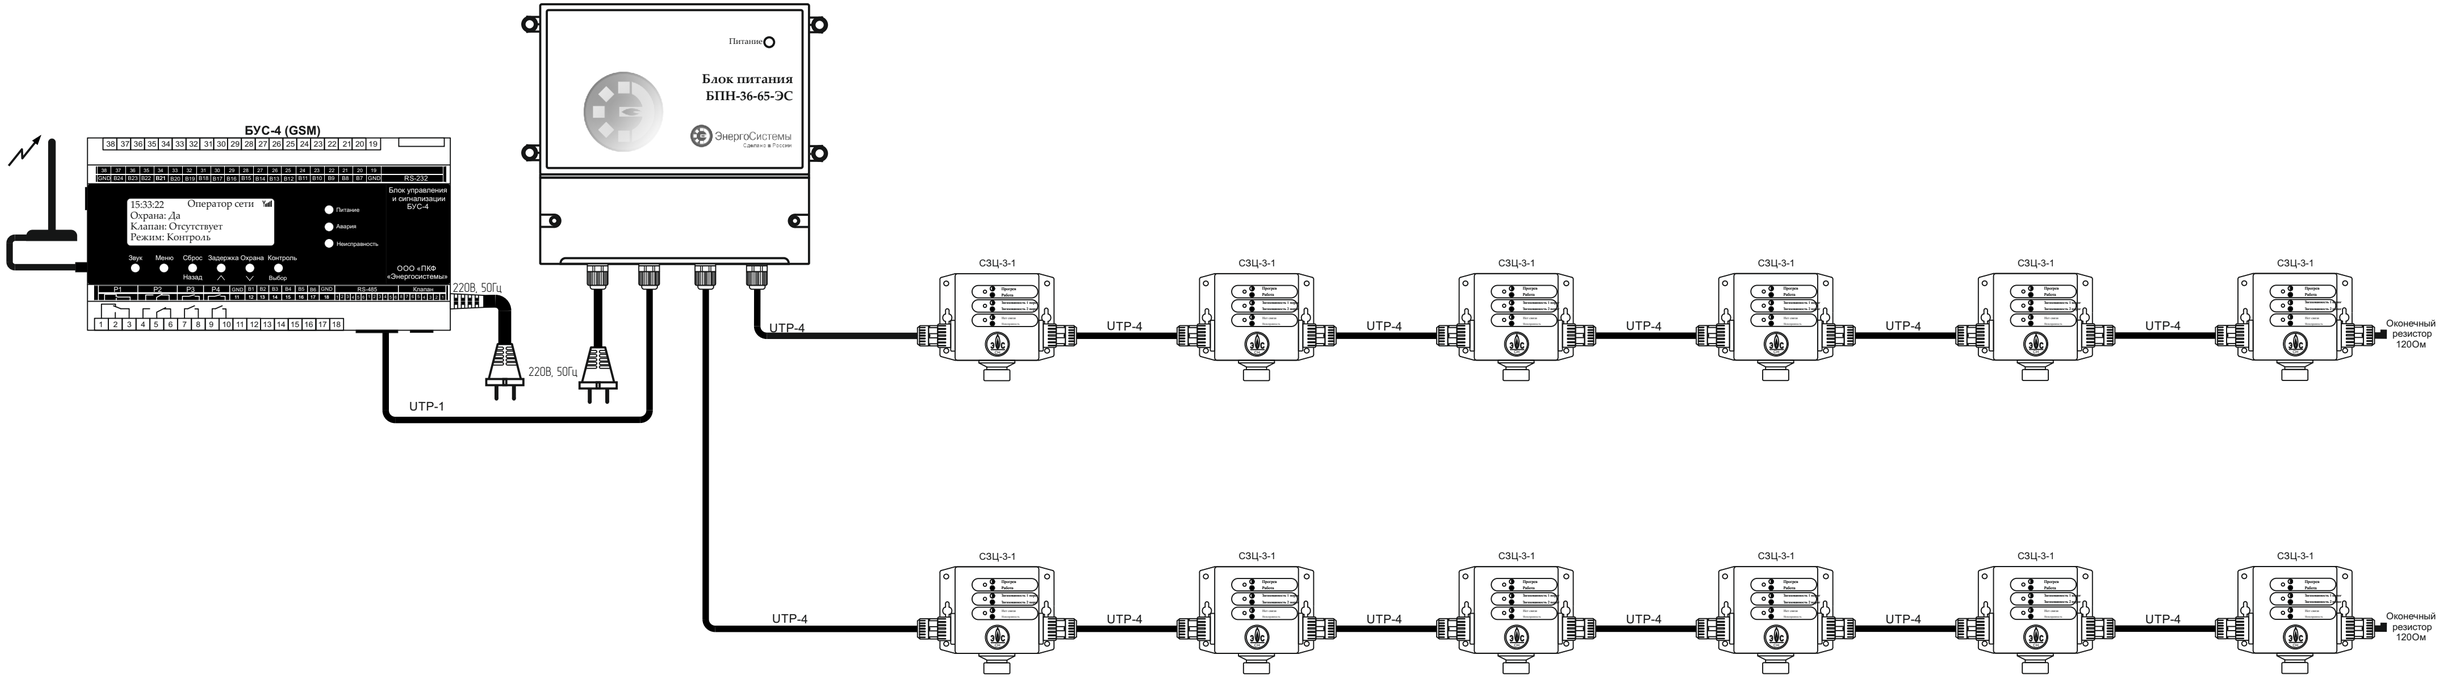
БУС-4 (GSM)
15:33:22 Оператор сети
Охрана: Да
Клапан: Отсутствует
Режим: Контроль
Питание
Авария
Неисправность
Блок управления и сигнализации БУС-4
Звук
Меню
Сброс
Задержка
Охрана
Контроль
Назад
Выбор
ООО «ПКФ «Энергосистемы»
RS-232
RS-485
Клеммы
220В, 50Гц
UTP-1
Питание
Блок питания
БПН-36-65-ЭС
ЭнергоСистемы
Сделано в России
СЗЦ-3-1
Прогрев
Работа
Теплоизоляция 1 Ом
Теплоизоляция 2 Ом
Нет связи
Неисправность
UTP-4
Оконечный резистор 120Ом